


Rozwinięcie instalacji wody zimnej i ciepłej



±3,50

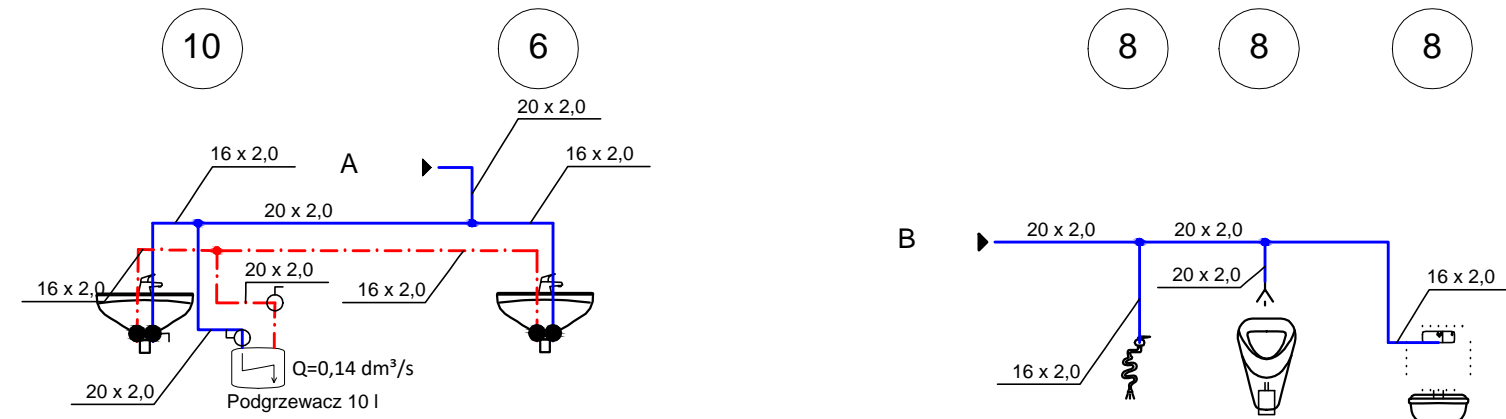